

COMUNE DI ROMA

EUR S.p.A.

PALAZZO DEI CONGRESSI - EUR

INTERVENTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO  
DEL PALAZZO DEI CONGRESSI

PROGETTAZIONE:

PROGETTO DEFINITIVO: ING. GIORGIO GRIMALDI - EUR SpA  
DIREZIONE LAVORI: PROF. SERGIO ROSATI  
PROGETTO ESECUTIVO: ING. GENNARO STAMMATI - ITALPROGETTI SRL

IMPRESA ESECUTRICE: IM.EL.TE. DI STEFANO ZAMBELLI

OGGETTO:

IMPIANTI ELETTRICI

ELABORATI RIEPILOGATIVI DELLE  
APPARECCHIATURE DELL'IMPIANTO  
ELETTRICO A SERVIZIO DELLE MOSTRE

ELABORATO:

IE 02

SCALA:

1:300

FILE:

ELABORATI

AGGIORNAMENTI:	N.	DATA	OGGETTO	DATA
				30-06-2002
				STRUTTURALE
				ARCHITETTONICO
				IMPIANTI

LEGENDA:



QUADRO ELETTRICO



PRESA INTERBLOCCATA TIPO CEE  
QUADRIPOLORE +T O BIPOLARE+T



PRESA TIPO BIPASSO 2x16/10A+T




ZONA DI INFLUENZA DEI SINGOLI  
QUADRI ELETTRICI

NOTA:


- DA OGNI QUADRO ELETTRICO MOSTRE PUO' ESSERE PRELEVATA LA MASSIMA POTENZA ELETTRICA RIPORTATA SUGLI ELABORATI IN CORRISPONDENZA DI OGNI QUADRO.
- TUTTI I QUADRI ELETTRICI DELLA ZONA NORD DI OGNI PIANO DELL'EDIFICIO E QUELLO DEL PIANO INTERRATO A SERVIZIO DEL FOYER SONO ALIMENTATI DAL QUADRO GENERALE MOSTRE NORD PER UN CARICO MASSIMO CONTEMPORANEO DI 220KW.
- TUTTI I QUADRI ELETTRICI DELLA ZONA SUD DI OGNI PIANO DELL'EDIFICIO SONO ALIMENTATI DAL QUADRO GENERALE MOSTRE SUD PER UN CARICO MASSIMO CONTEMPORANEO DI 220KW.
- LE PRESE INTERBLOCCATE E QUELLE BIPASSO POSSONO EROGARE IL LORO CARICO NOMINALE.



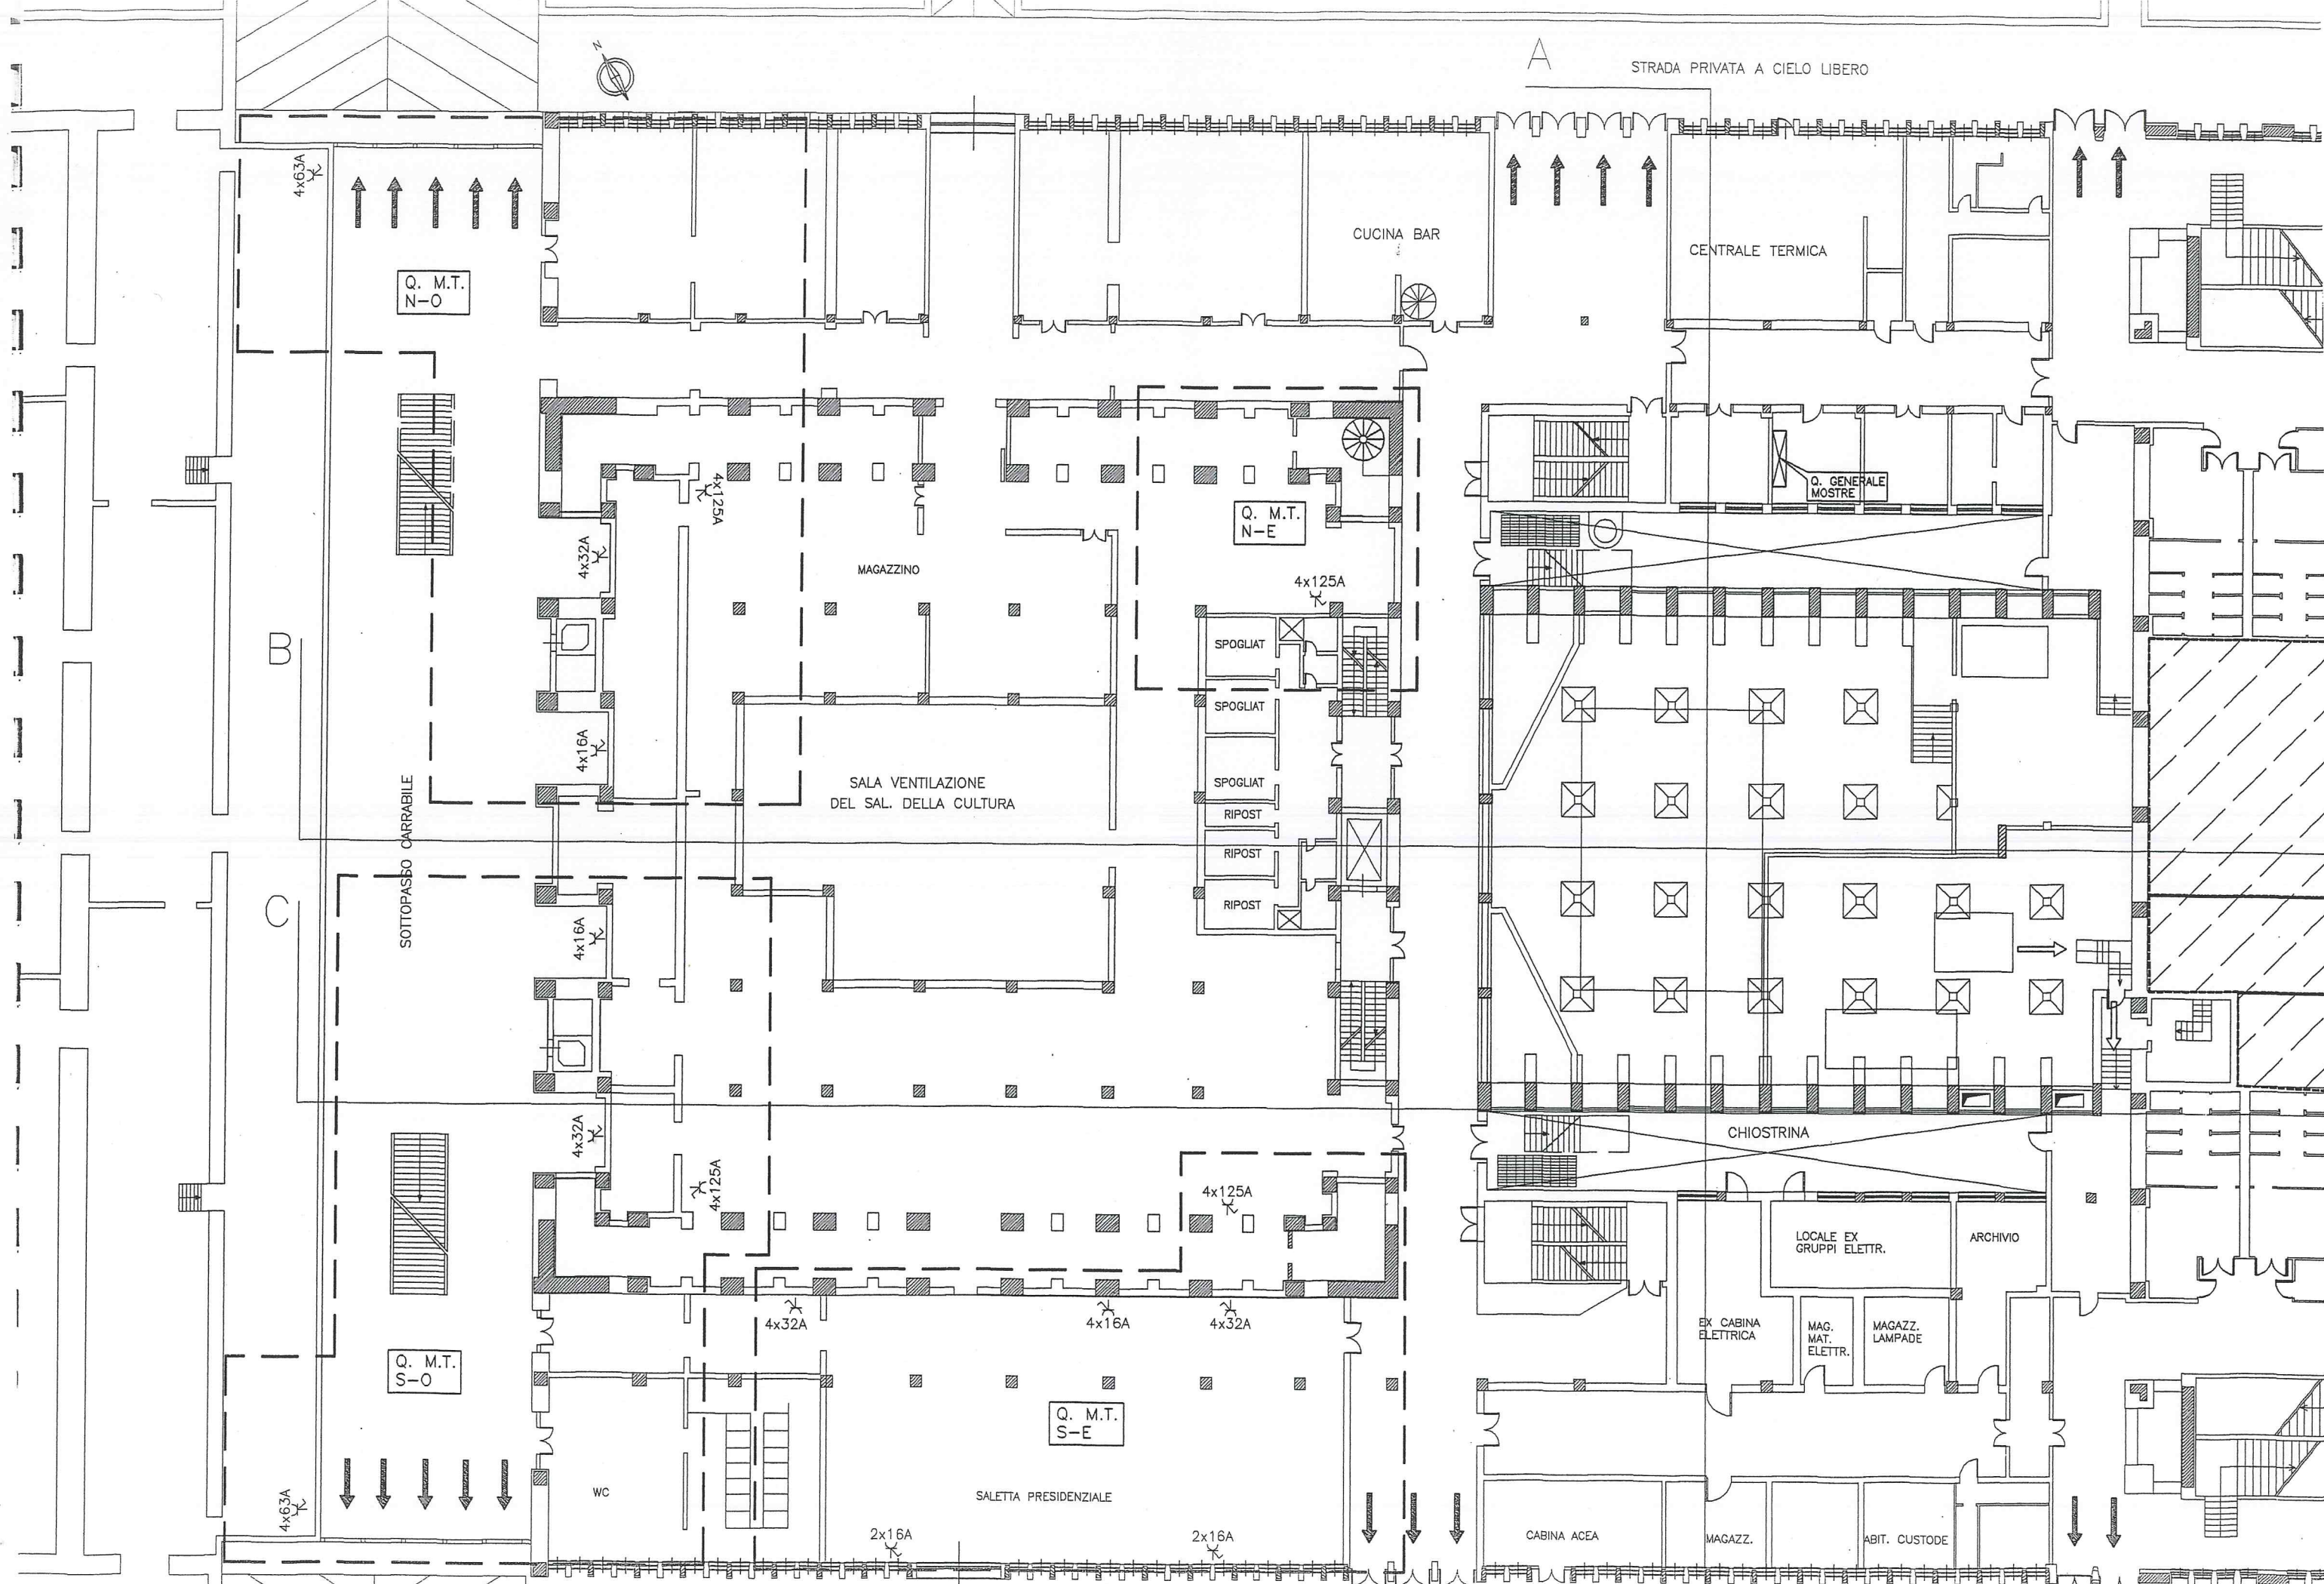


PALAZZO DEI CONGRESSI  
PIANTA PIANO SEMINTERRATO/A Q.TA 36,00 s.l.m.



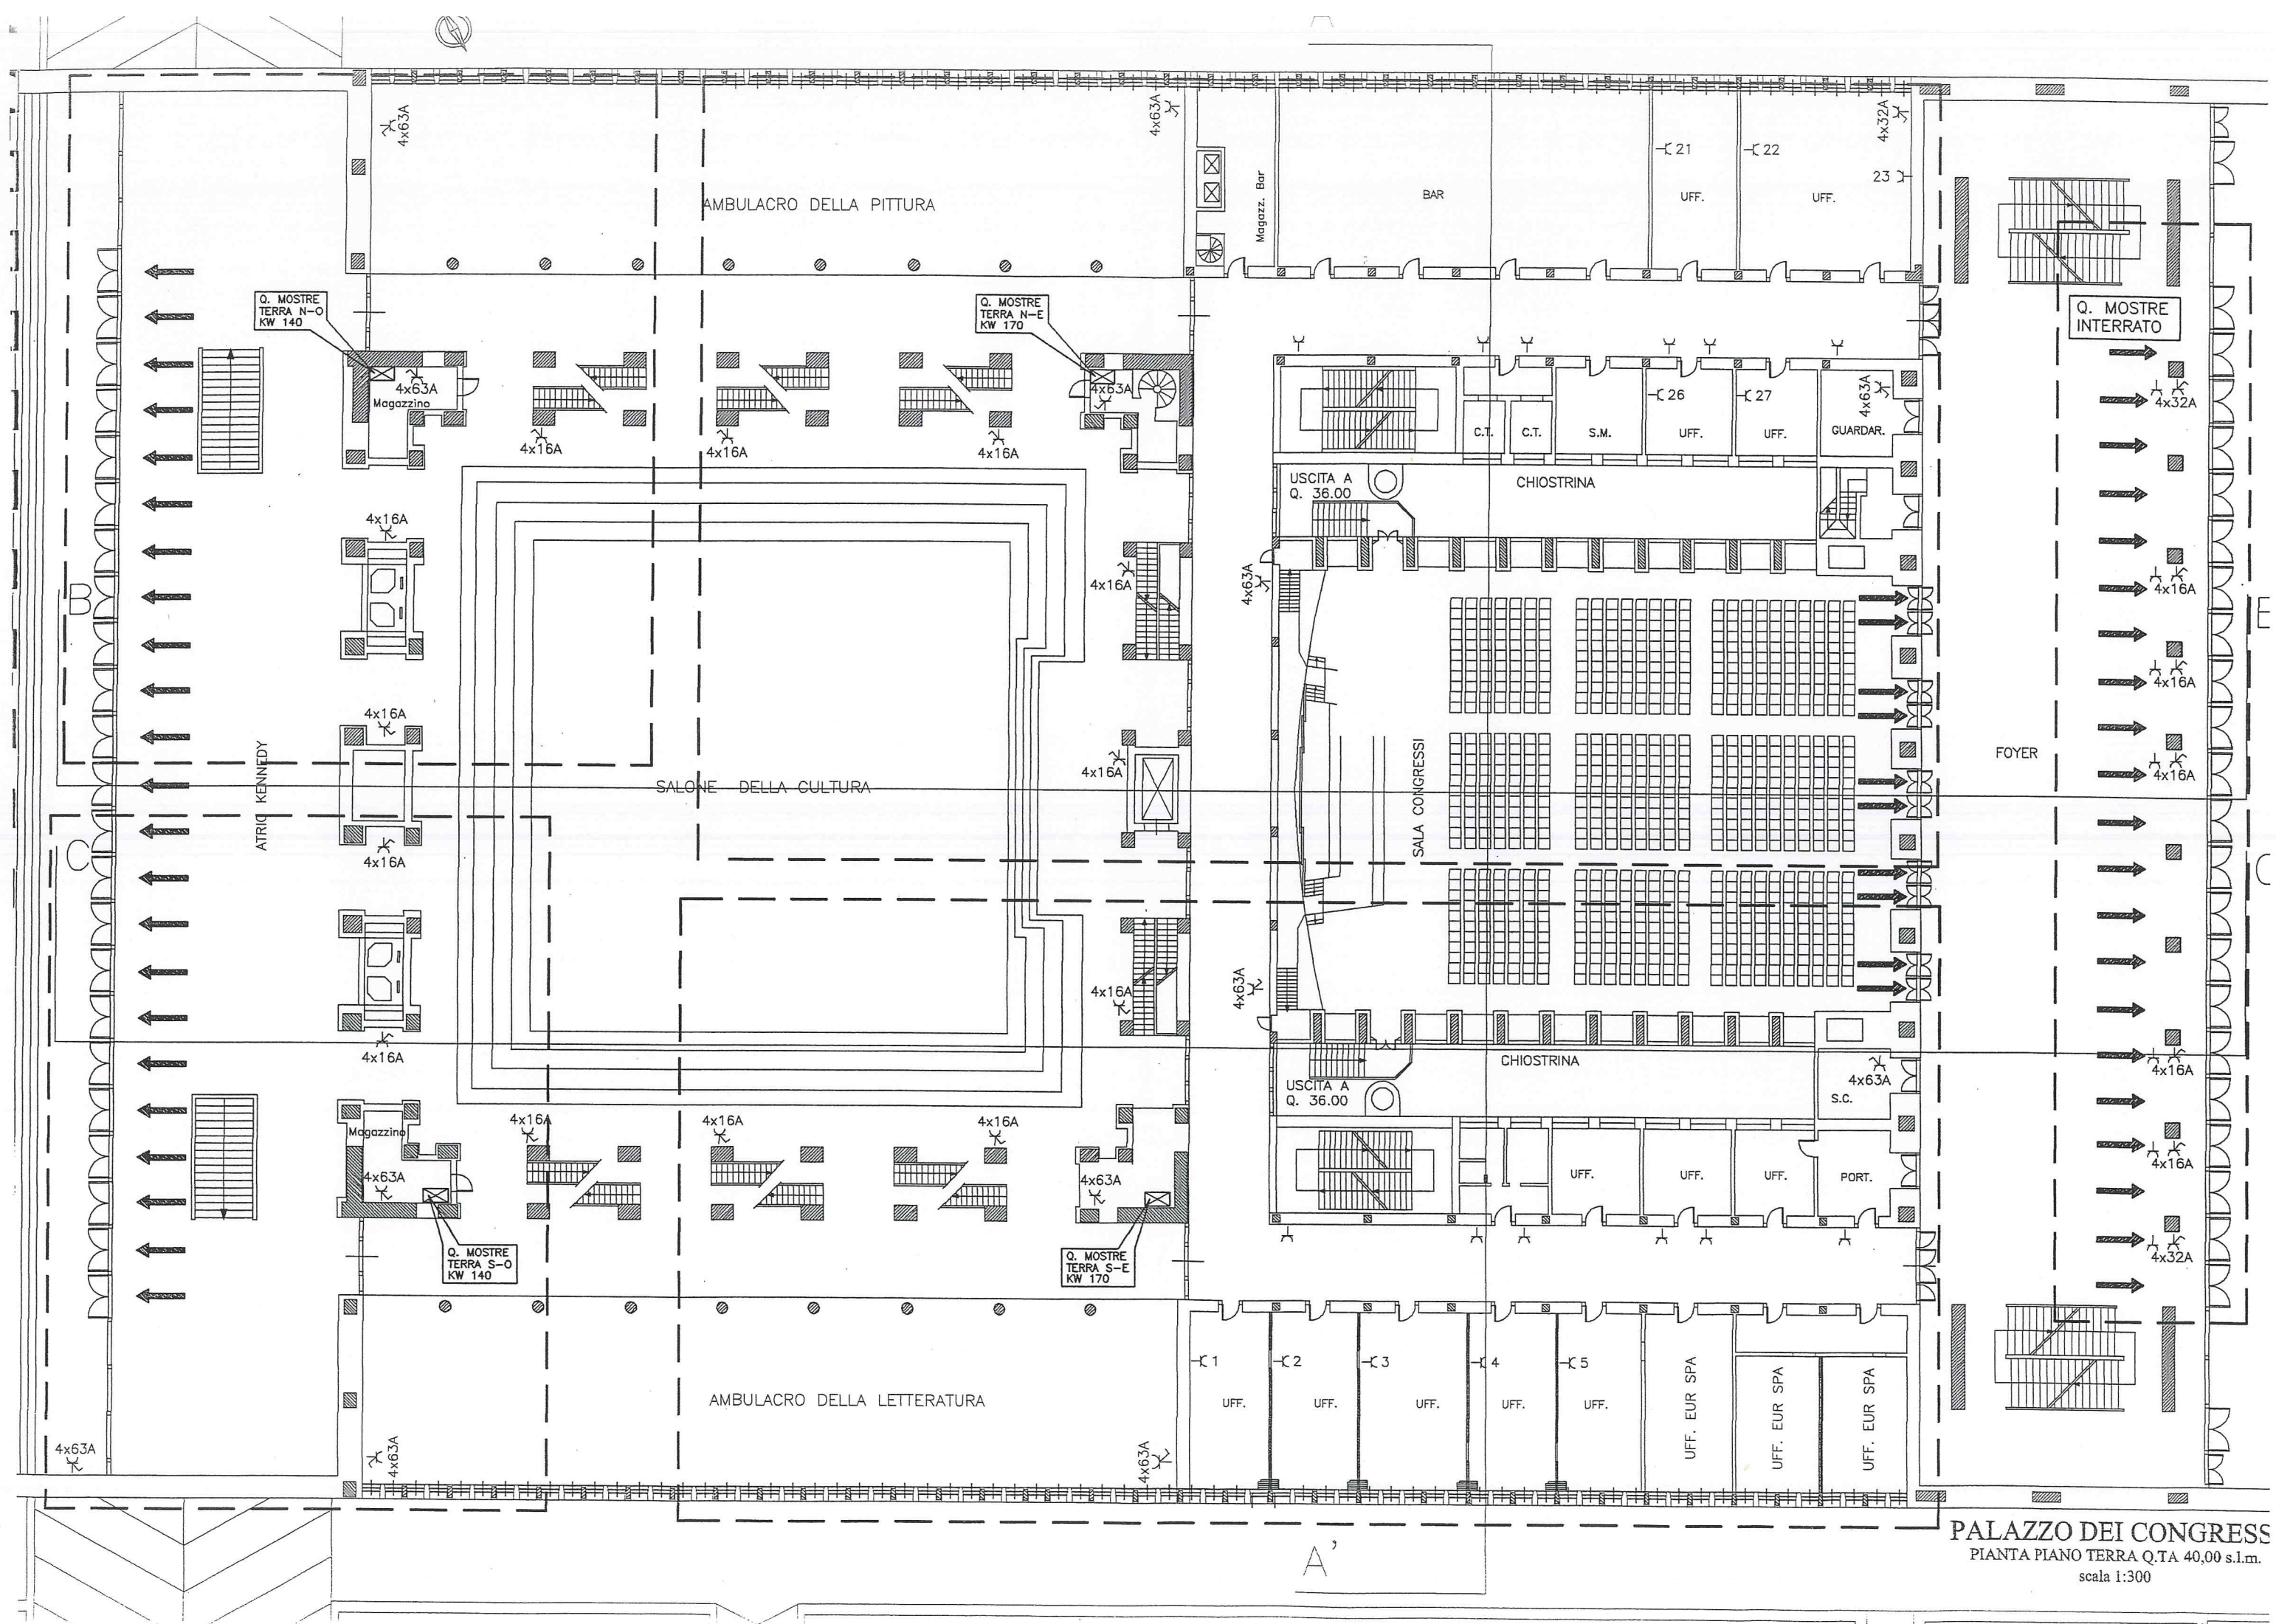


**PALAZZO DEI CONGRESSI**  
PIANTA PIANO TERRA Q.TA 40,00 s.l.m.  
scala 1:300



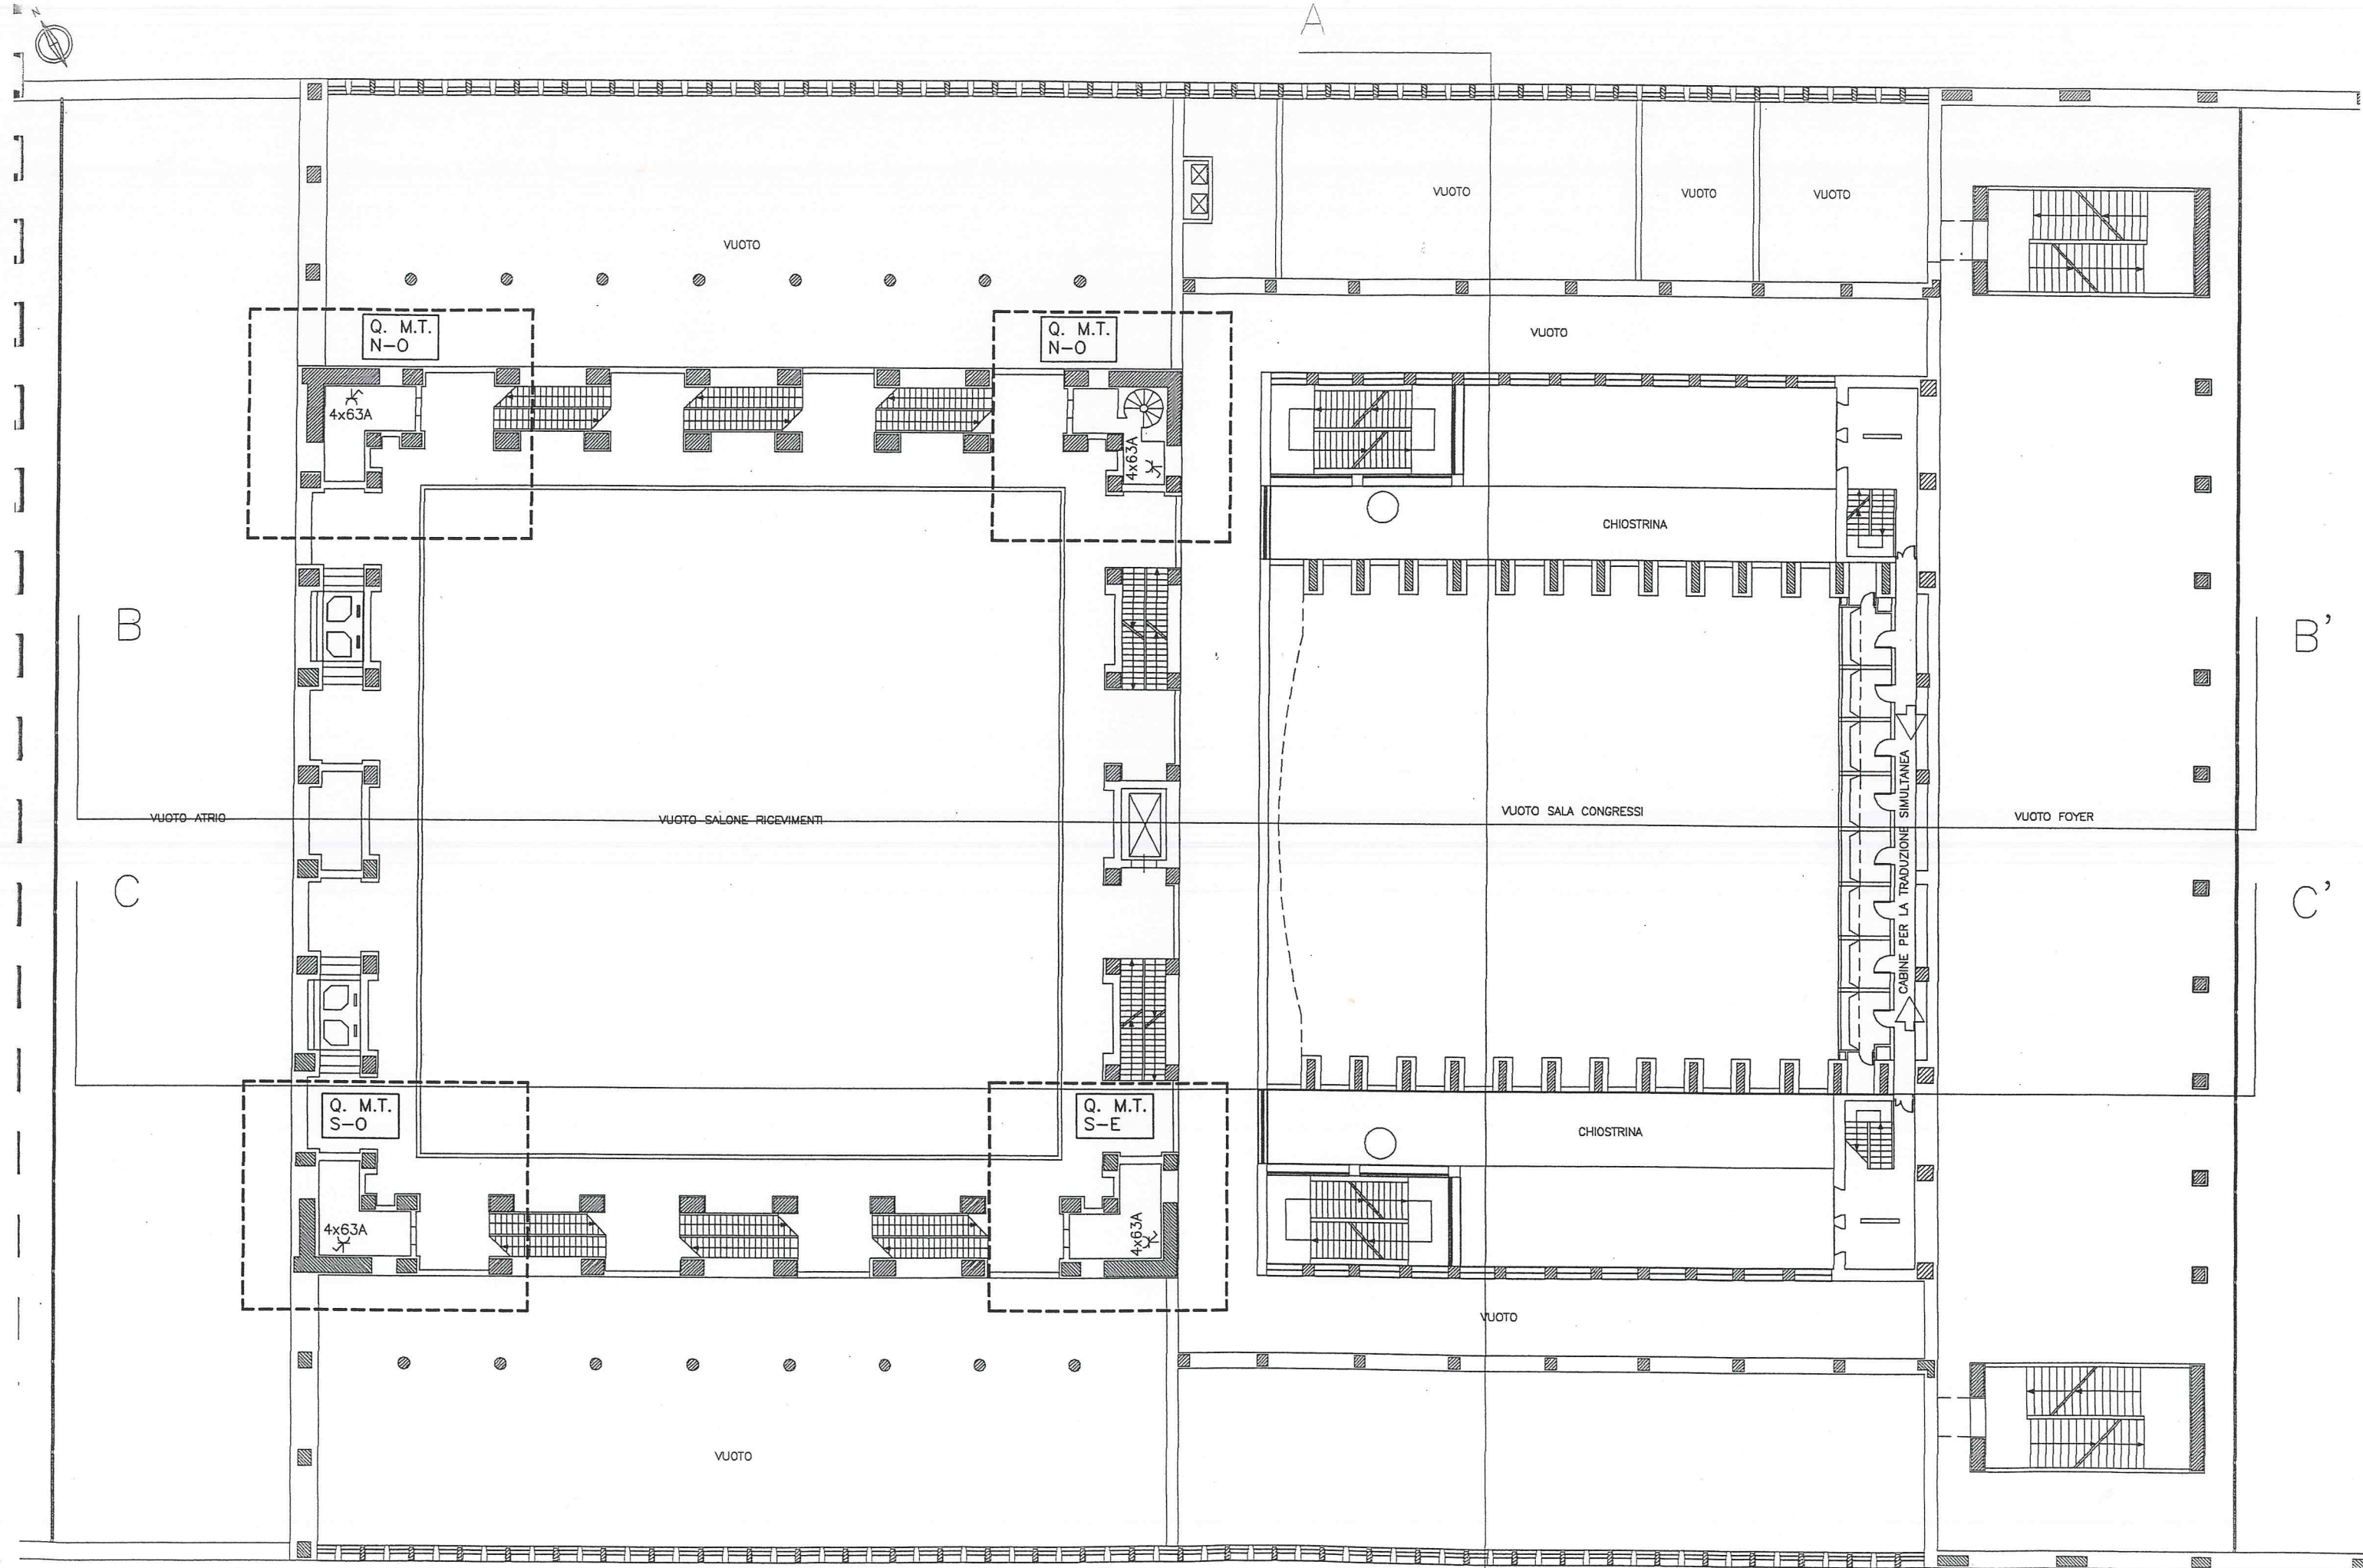

**PALAZZO DEI CONGRESSI**  
 PIANTA PIANO AMMEZZATO Q.TA 43,00 s.l.m.  
 scala 1:300



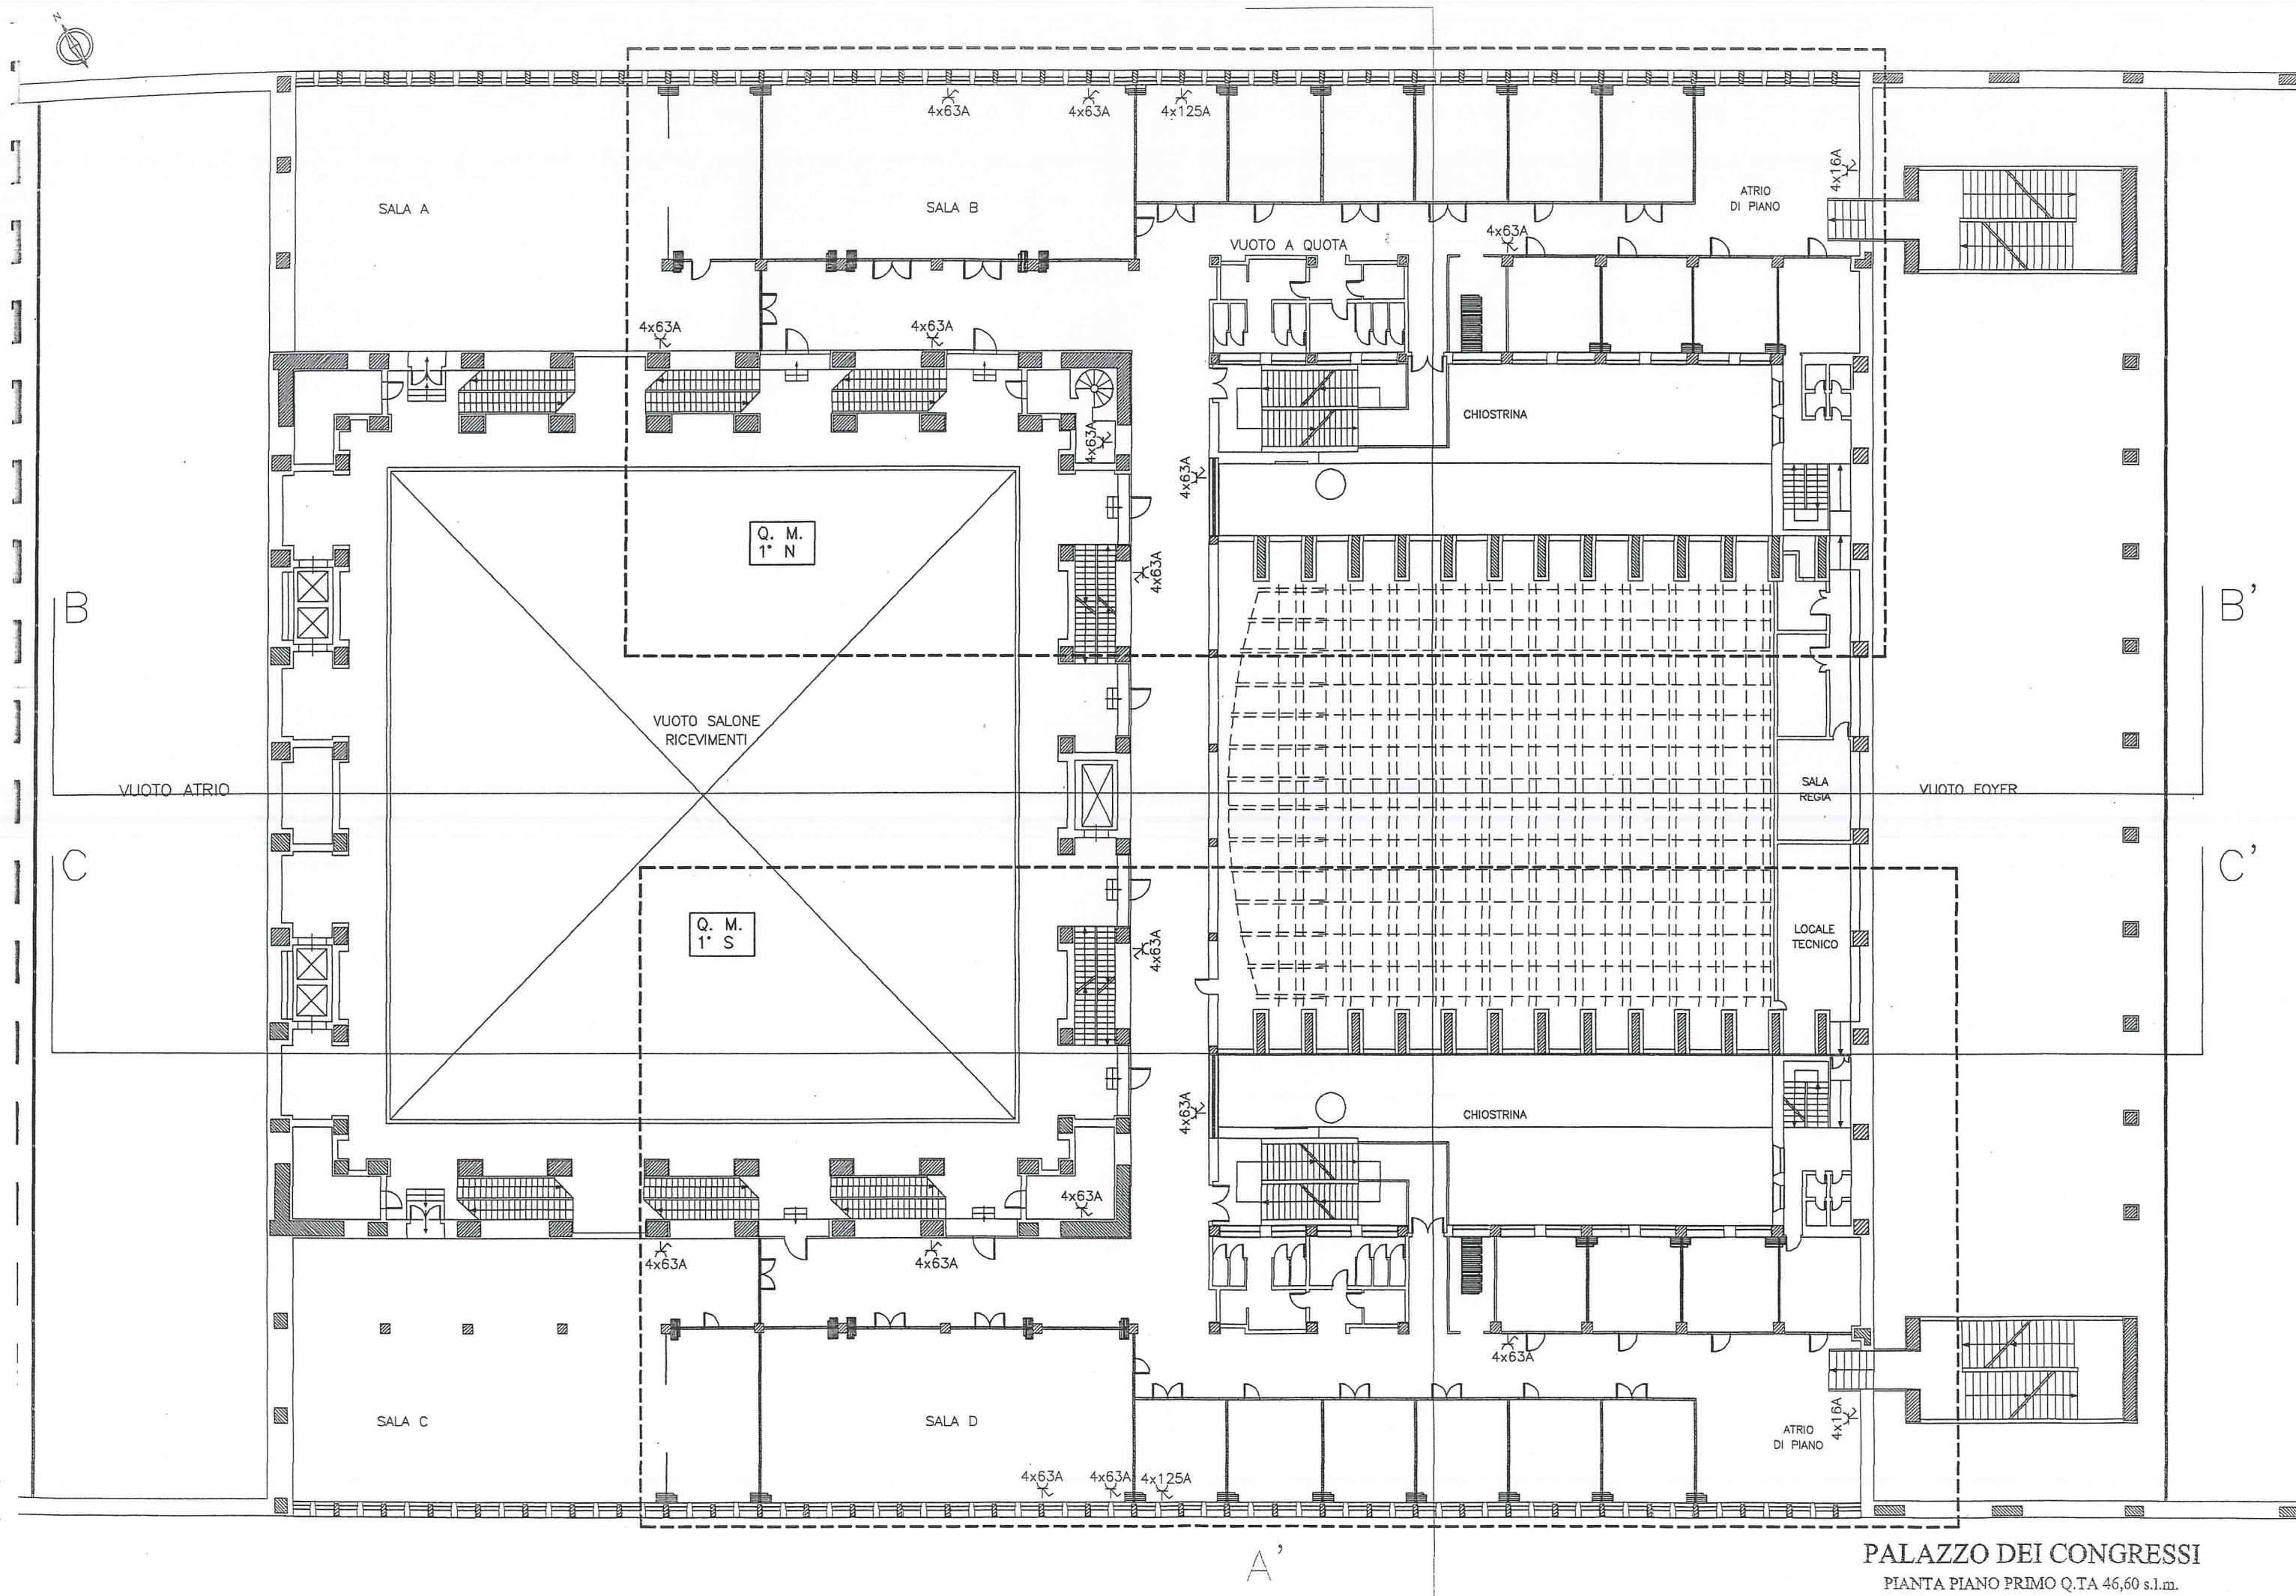


# PALAZZO DEI CONGRESSI

PIANTA PIANO PRIMO Q.TA 46,60 s.l.m.

scala 1:300



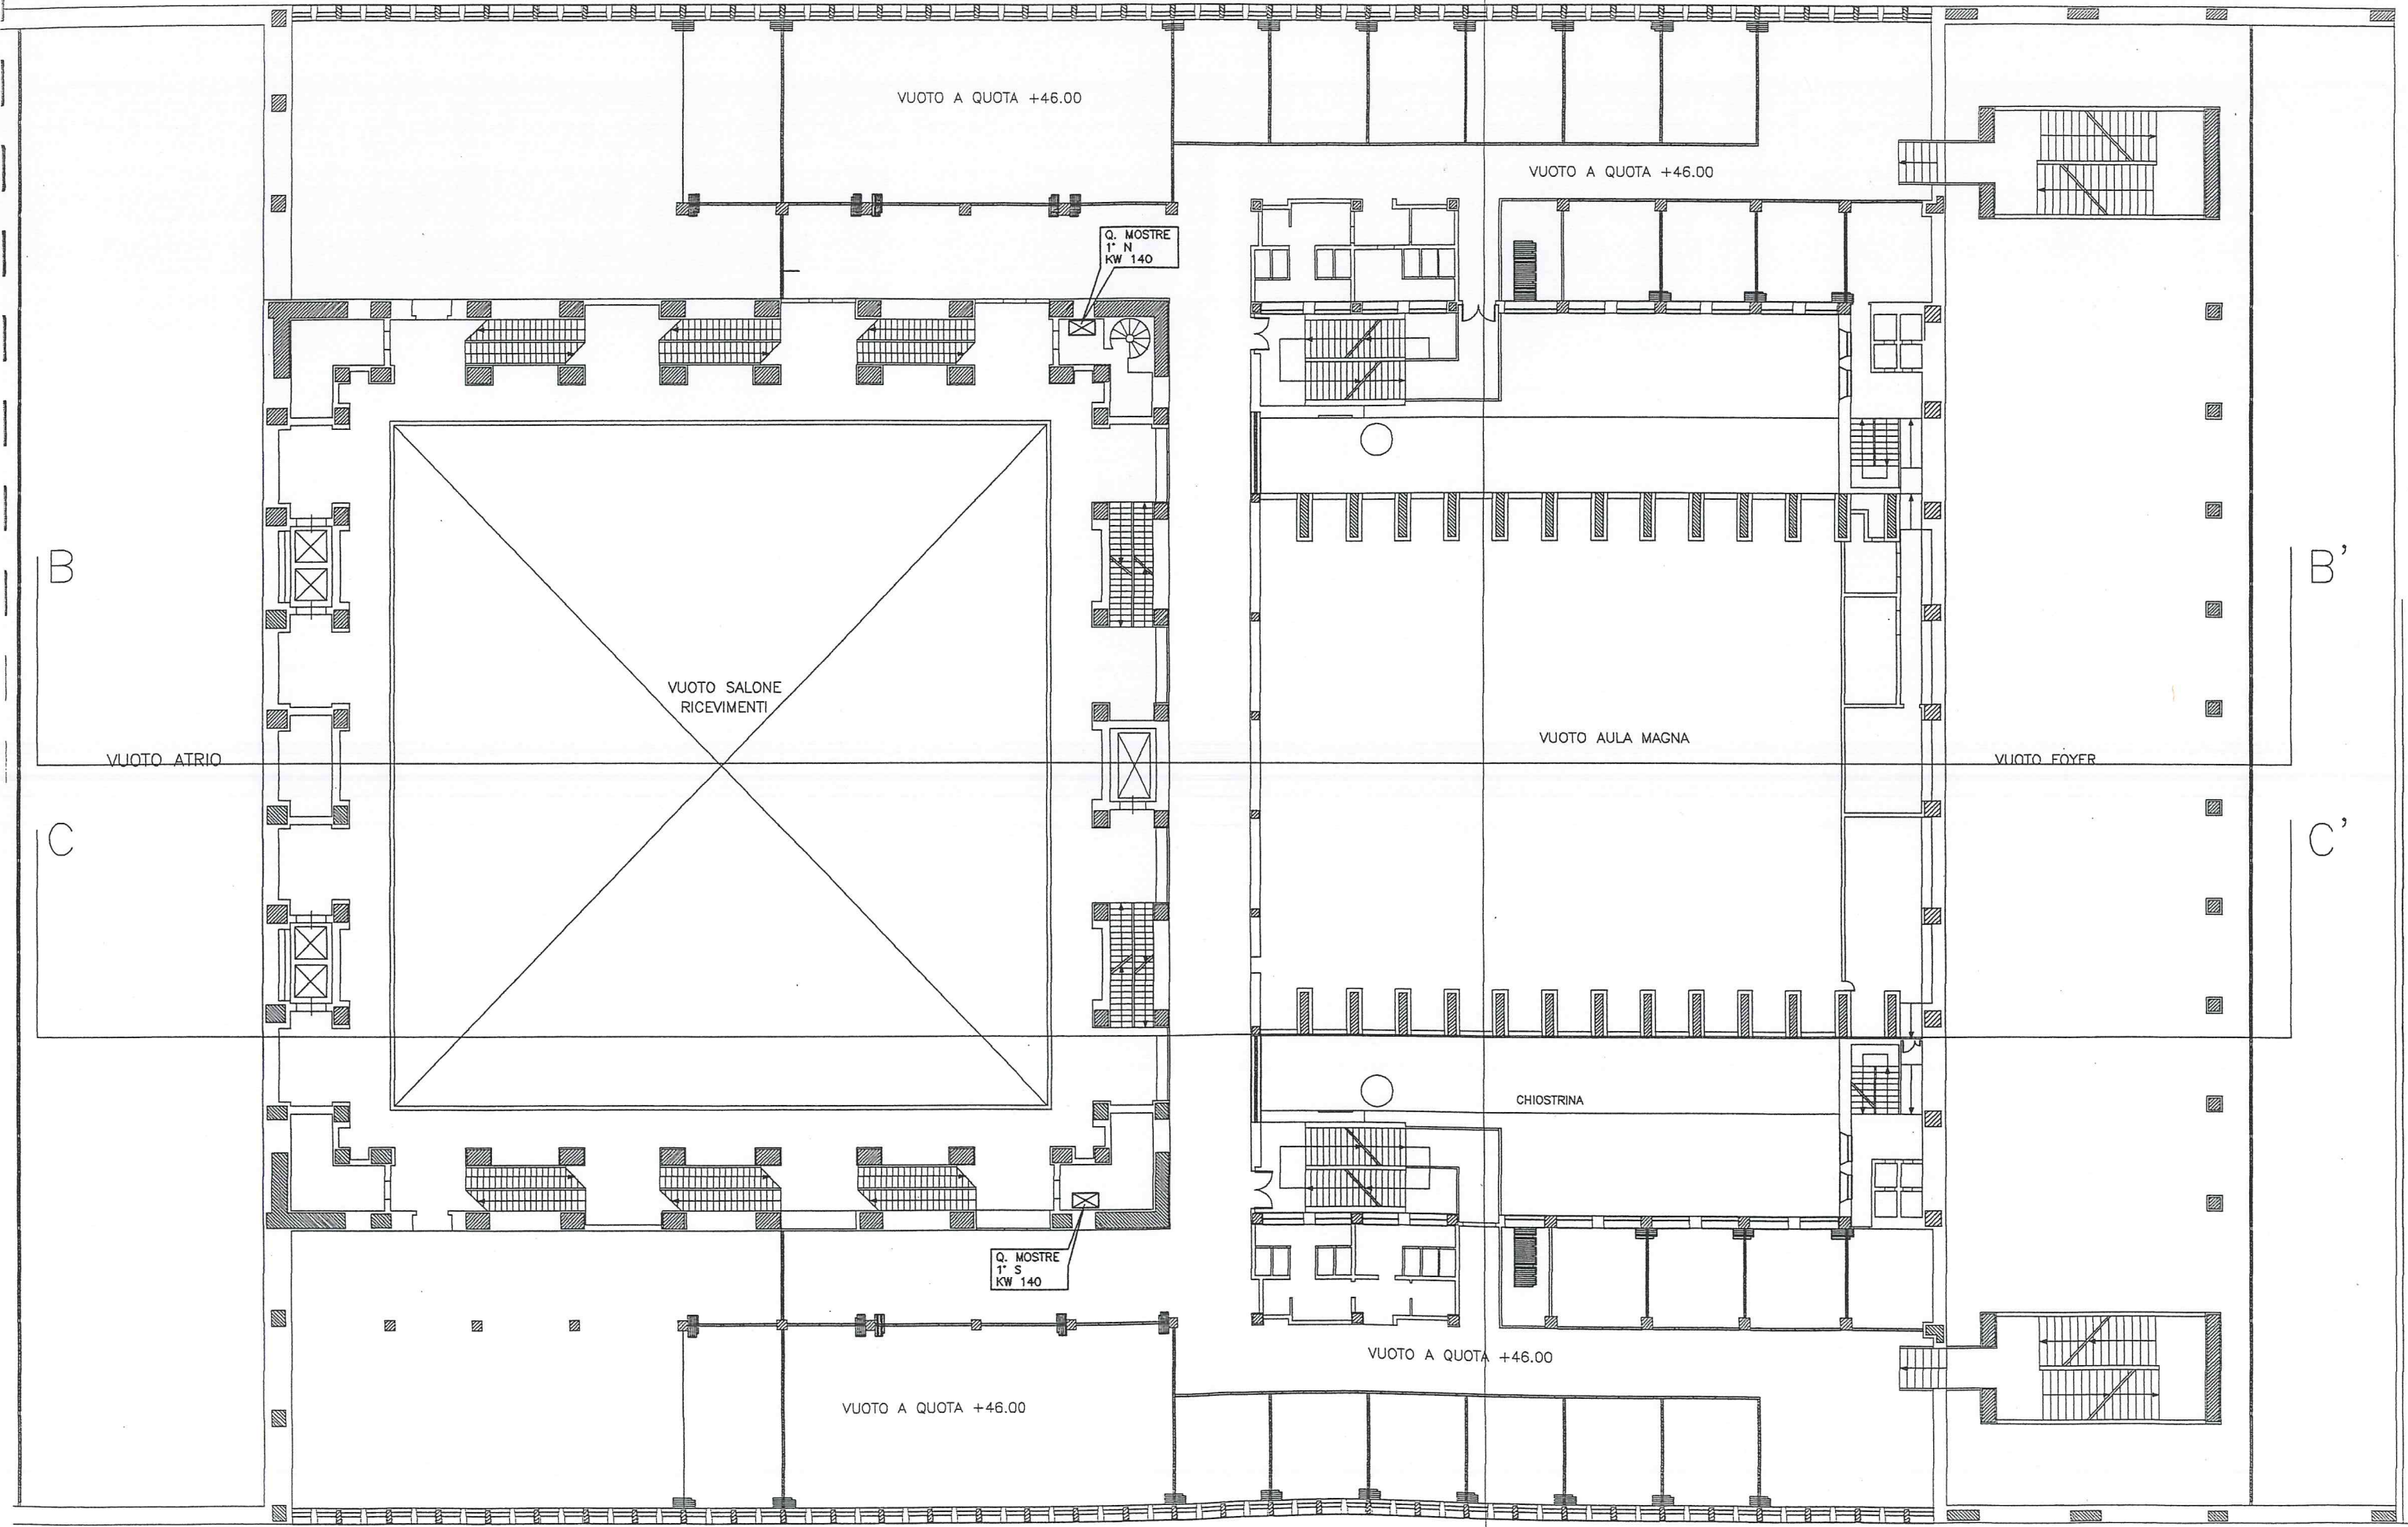

**PALAZZO DEI CONGRESSI**  
PIANTA PIANO AMMEZZATO Q.TA 49.00 s.l.m.  
scala 1:300