


QUADRO MT CENTRALE TECNOLOGICA OVEST

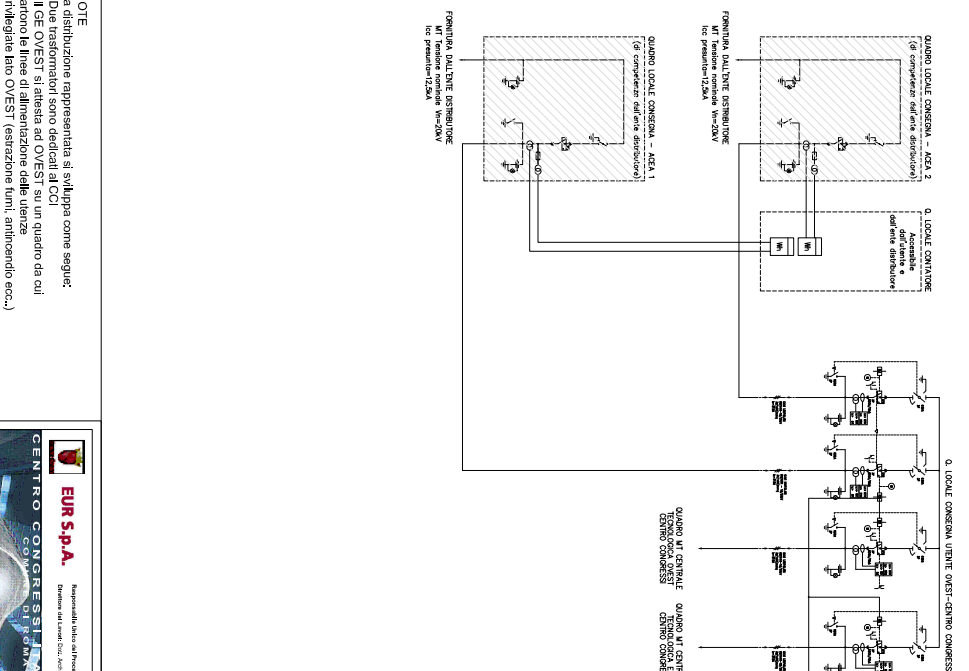

NOTE

La distribuzione rappresentata si sviluppa come segue:

- Due trasformatori sono dedicati al CCI;
- Il GE OVEST si alimenta da OVEST su un quadro da cui partono le linee di alimentazione delle utenze;
- Privilegiato lato OVEST (estrazione fumi, antincendio ecc...);
- e una linea di alimentazione al quadro Centrale Trattamento Aria posto ad EST
- I trasformatori non lavorano mai in parallelo

[illegible]